
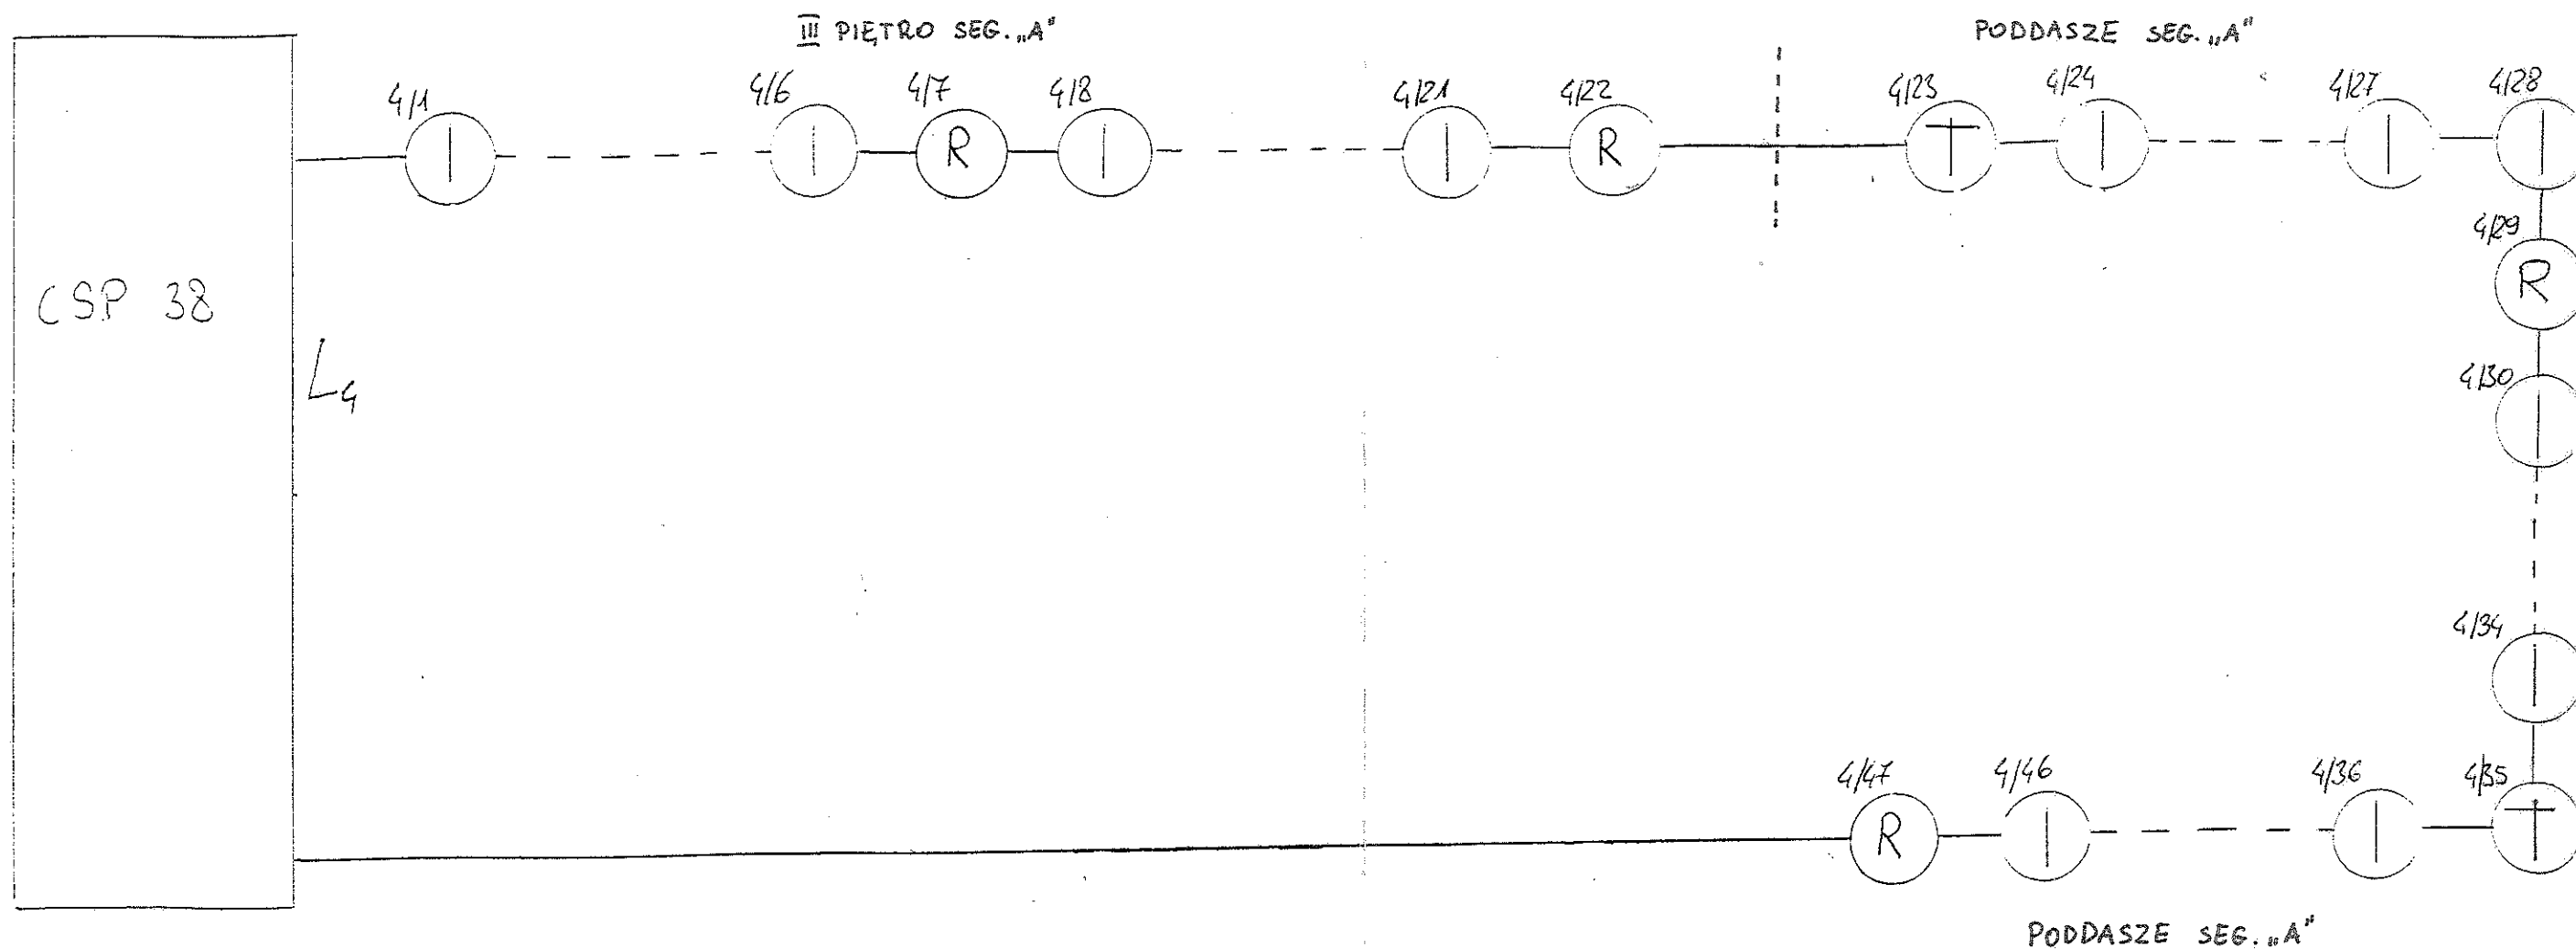




ANTIDOTUM Firma Pożarnicza 43-400 CIESZYN, Paderewskiego 9 tel. 033 / 520931 wewn. 147, 251		Temat : INSTALACJA SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA ZAGROŻENIA POŻARU	
Nr rys.: 11.		Nr projektu : 1/10/99	Skala : 1 : 50
Opracował : mgr inż. Dariusz Wójtowicz 		Obiekt : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Pogórze k/ Skoczowa	
Sprawdził : mgr inż. Piotr Karolak		SCHEMAT IDEOWY PĘTLI 1	



ANTIDOTUM Firma Pożarnicza 43-400 CIESZYN, Paderewskiego 9 tel. 033 / 520931 wewn. 147 ; 251		Temat : INSTALACJA SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA ZAGROZENIA POŻARU	
Nr rys.: 14.		Nr projektu : 1/10/99	Skala : 1 : 50
Opracował : mgr inż. Dariusz Wójtowicz <i>[Signature]</i>		Obiekt : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Pogórze k/ Skoczowa	
Sprawdził : mgr inż. Piotr Karolak		SCHEMAT IDEOWY PĘTLI 4	



AKTUALIZACJA
SCHEMT IDEOWY PĘTLI 3

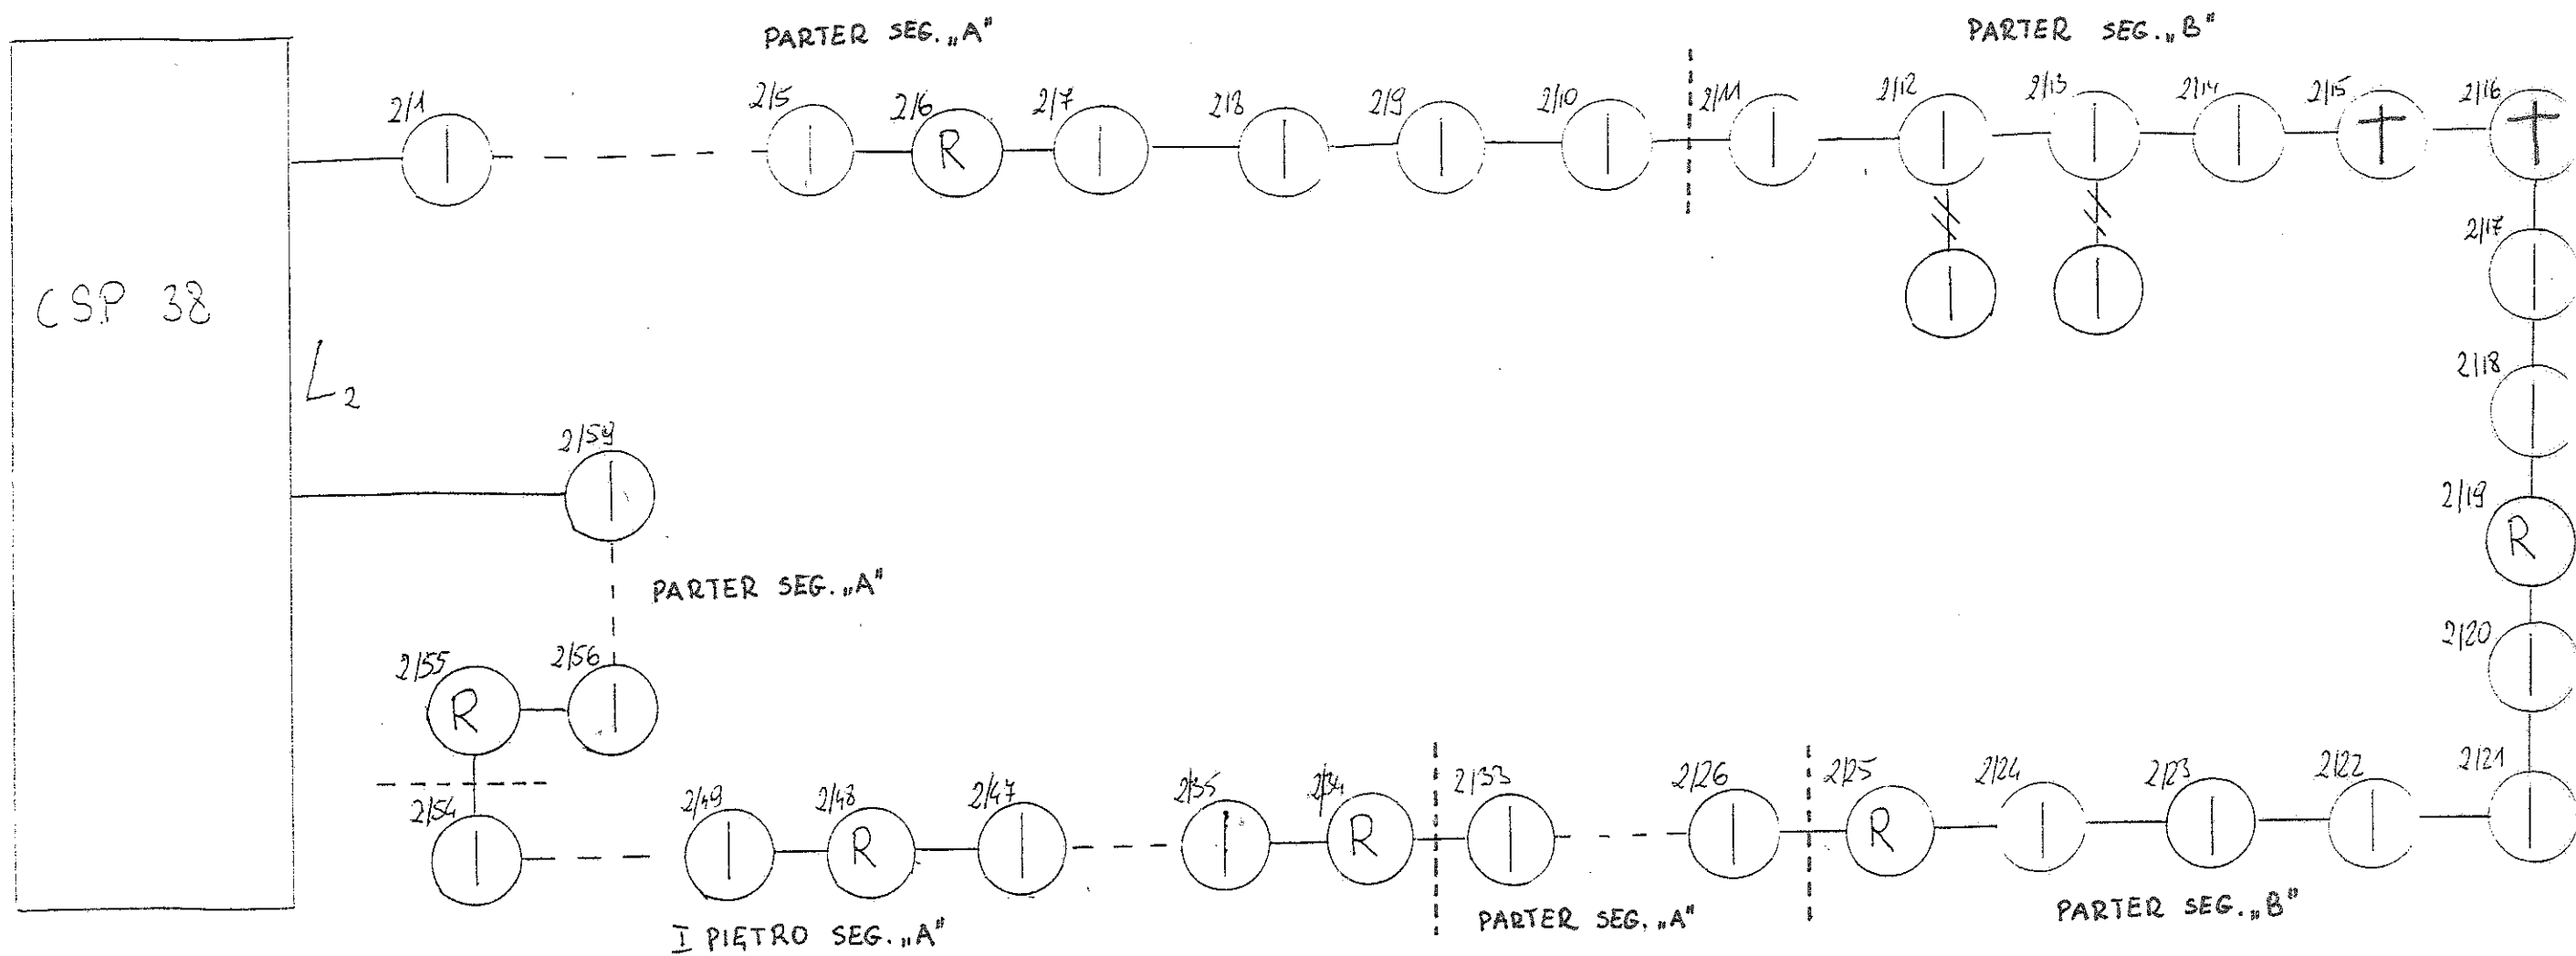

ANTIDOTUM Firma Pożarnicza 43-400 CIESZYN, Paderewskiego 9 tel. 033 / 520931 wewn. 147 ; 251		Temat : INSTALACJA SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA ZAGROŻENIA POŻARU	
Nr rys.: 12.		Nr projektu : 1/10/99	Skala : 1 : 50
Opracował : mgr inż. Dariusz Wójtowicz <i>[Signature]</i>		Obiekt : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Pogórze k/ Skoczowa	
Sprawdził : mgr inż. Piotr Karolak		SCHEMAT IDEOWY PĘTLI 2	