

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Bogdan Rentowski Nr upr. 147/93
Kraków, dnia 21.02.2006
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

LEGENDA:

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11


Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

- Czujka temperatury DMD 2000
- Czujka dymu OSD 2000
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Moduł BA 01-3
- Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Piłch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>[Signature]</i>
---	1	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyc Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>[Signature]</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Instalacje Teletechniczne		
Temat:			Nazwa rysunku:		
Instalacja sygnalizacji pożaru			Schemat ideowy instalacji		

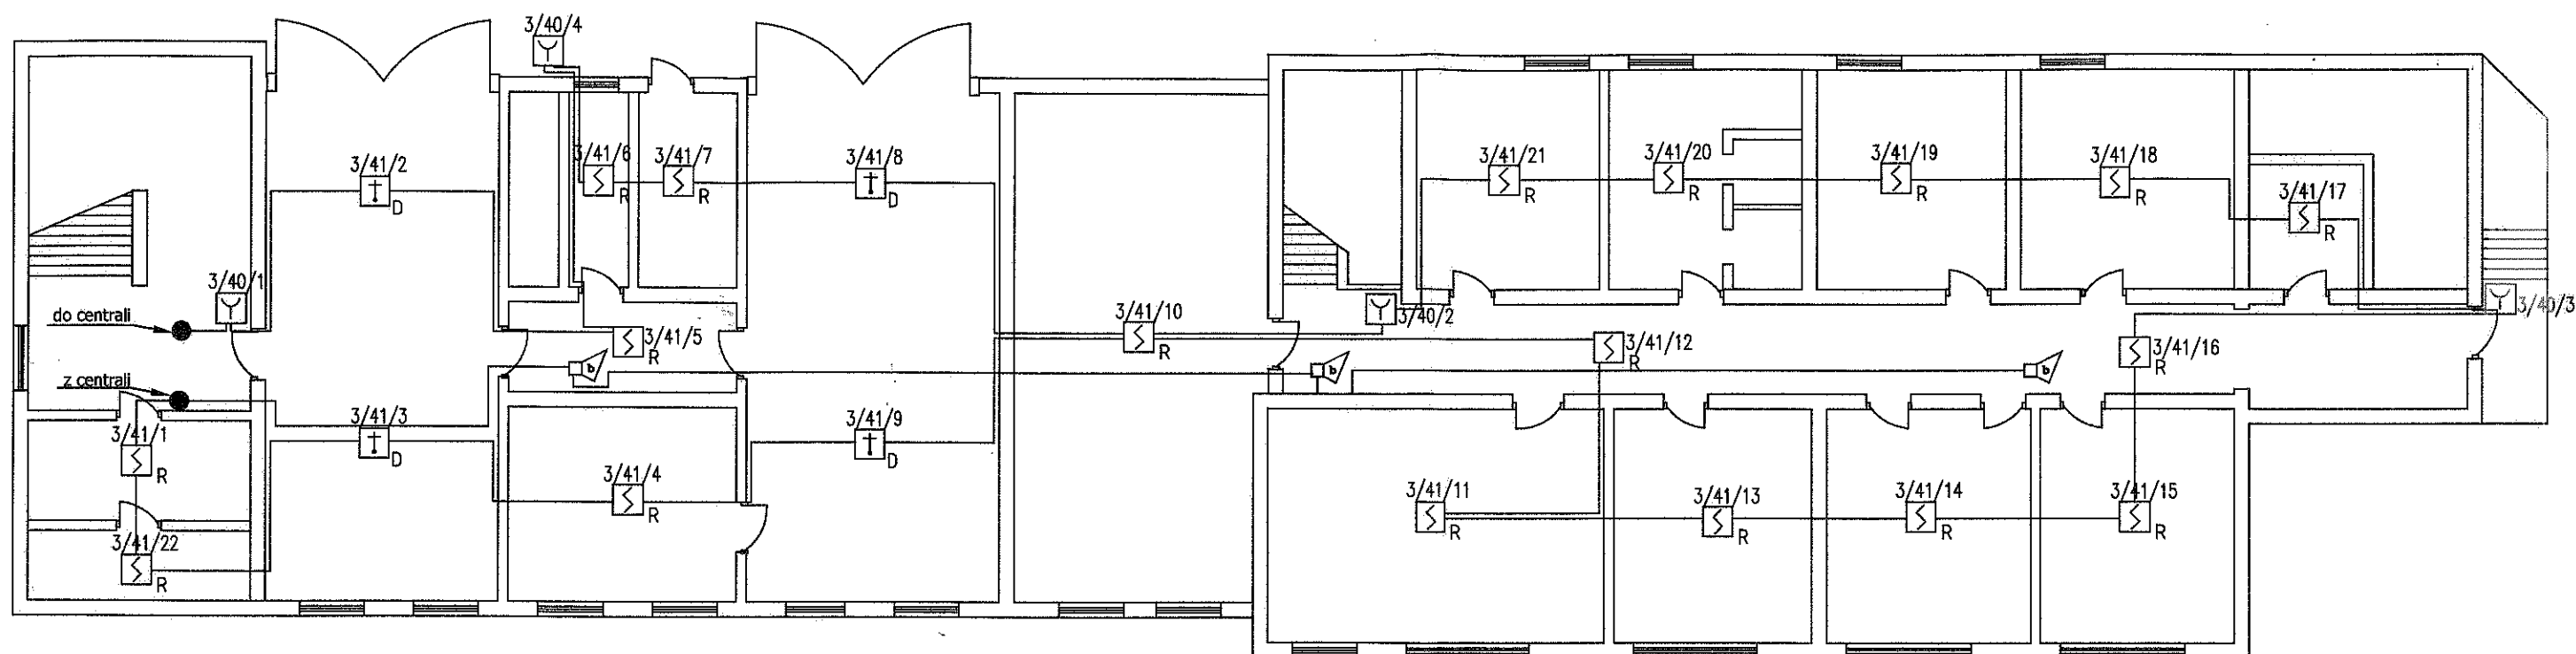

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:


- Czujka temperatury DMD 2000
- Czujka dymu OSD 2000
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Moduł BA 01-3
- Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>MS</i>
---	2	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>AG</i>
Zlecił: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Branża: Instalacje Teletechniczne		
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru			Nazwa rysunku: Budynek Główny Piwnica		

AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

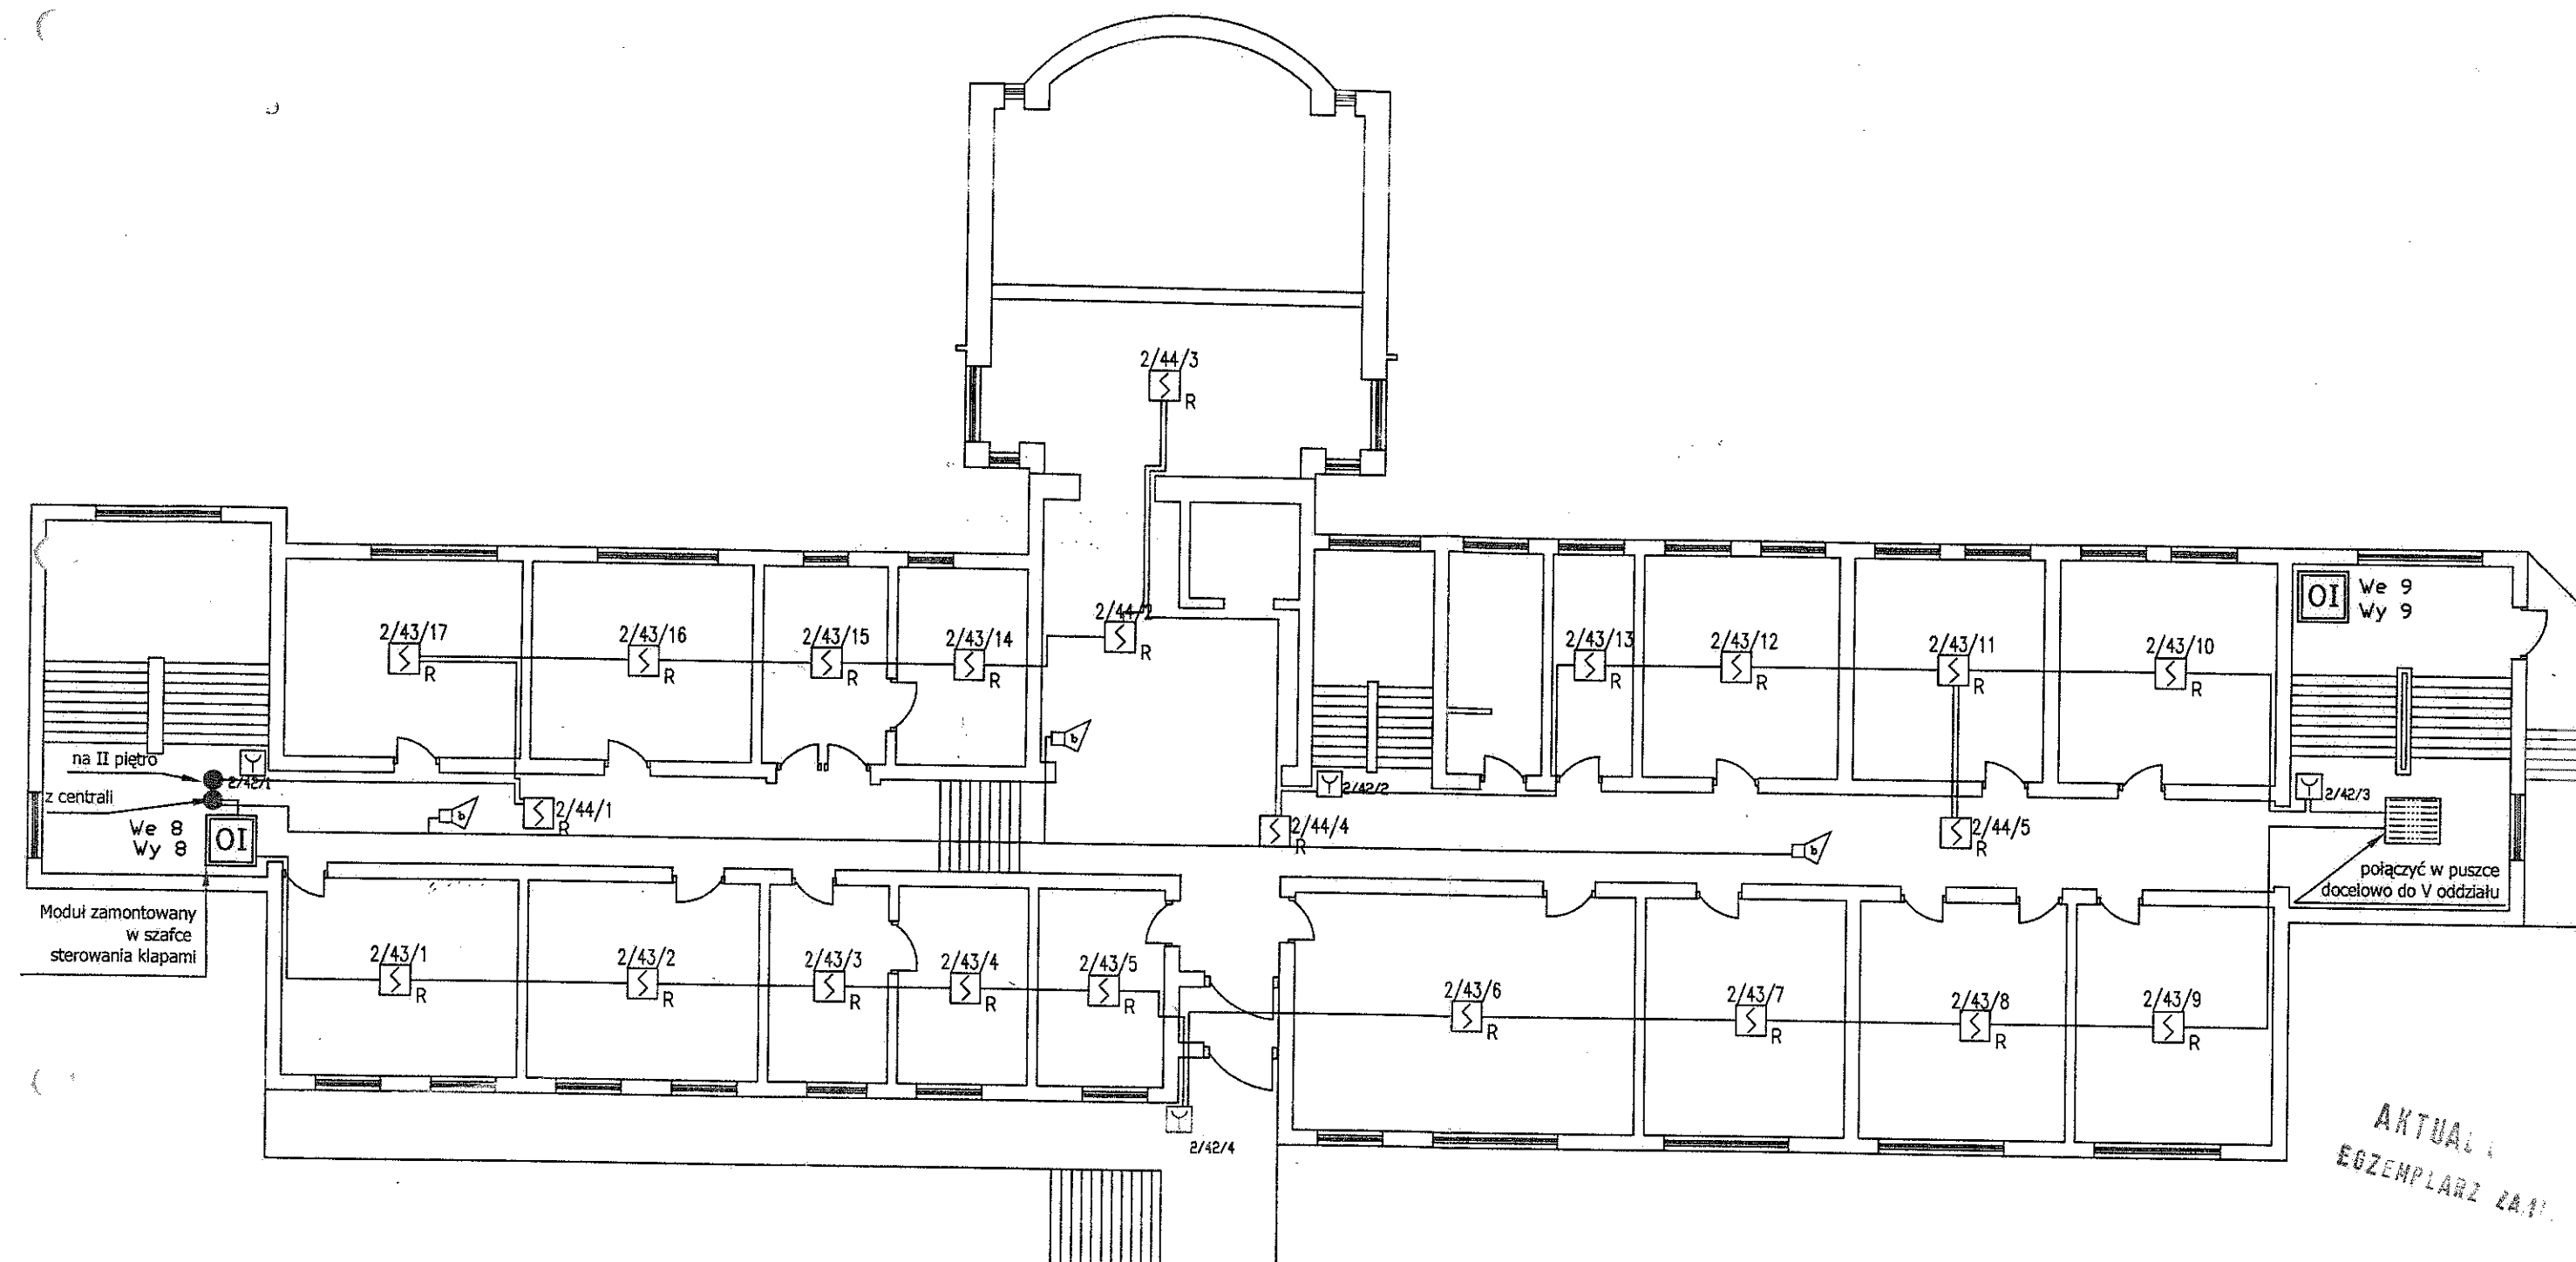

AKTUALNY
EGZEMPLARZ ZAM.

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli


LEGENDA:

- Czujka temperatury DMD 2000
- Czujka dymu OSD 2000
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Moduł BA OI-3
- Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>hskubis</i>
---	3	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>guch</i>
Zlecił: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Branża: Instalacje Teletechniczne		
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru			Nazwa rysunku: Budynek Główny Parter		








AKTUALNA
EGZEMPLARZ ZAMIAENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli


LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>hsema</i>
---	4	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>hsema</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS"			Instalacje Teletechniczne		
43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Nazwa rysunku:		
Temat:			Budynek Główny		
Instalacja sygnalizacji pożaru			I Piętro		

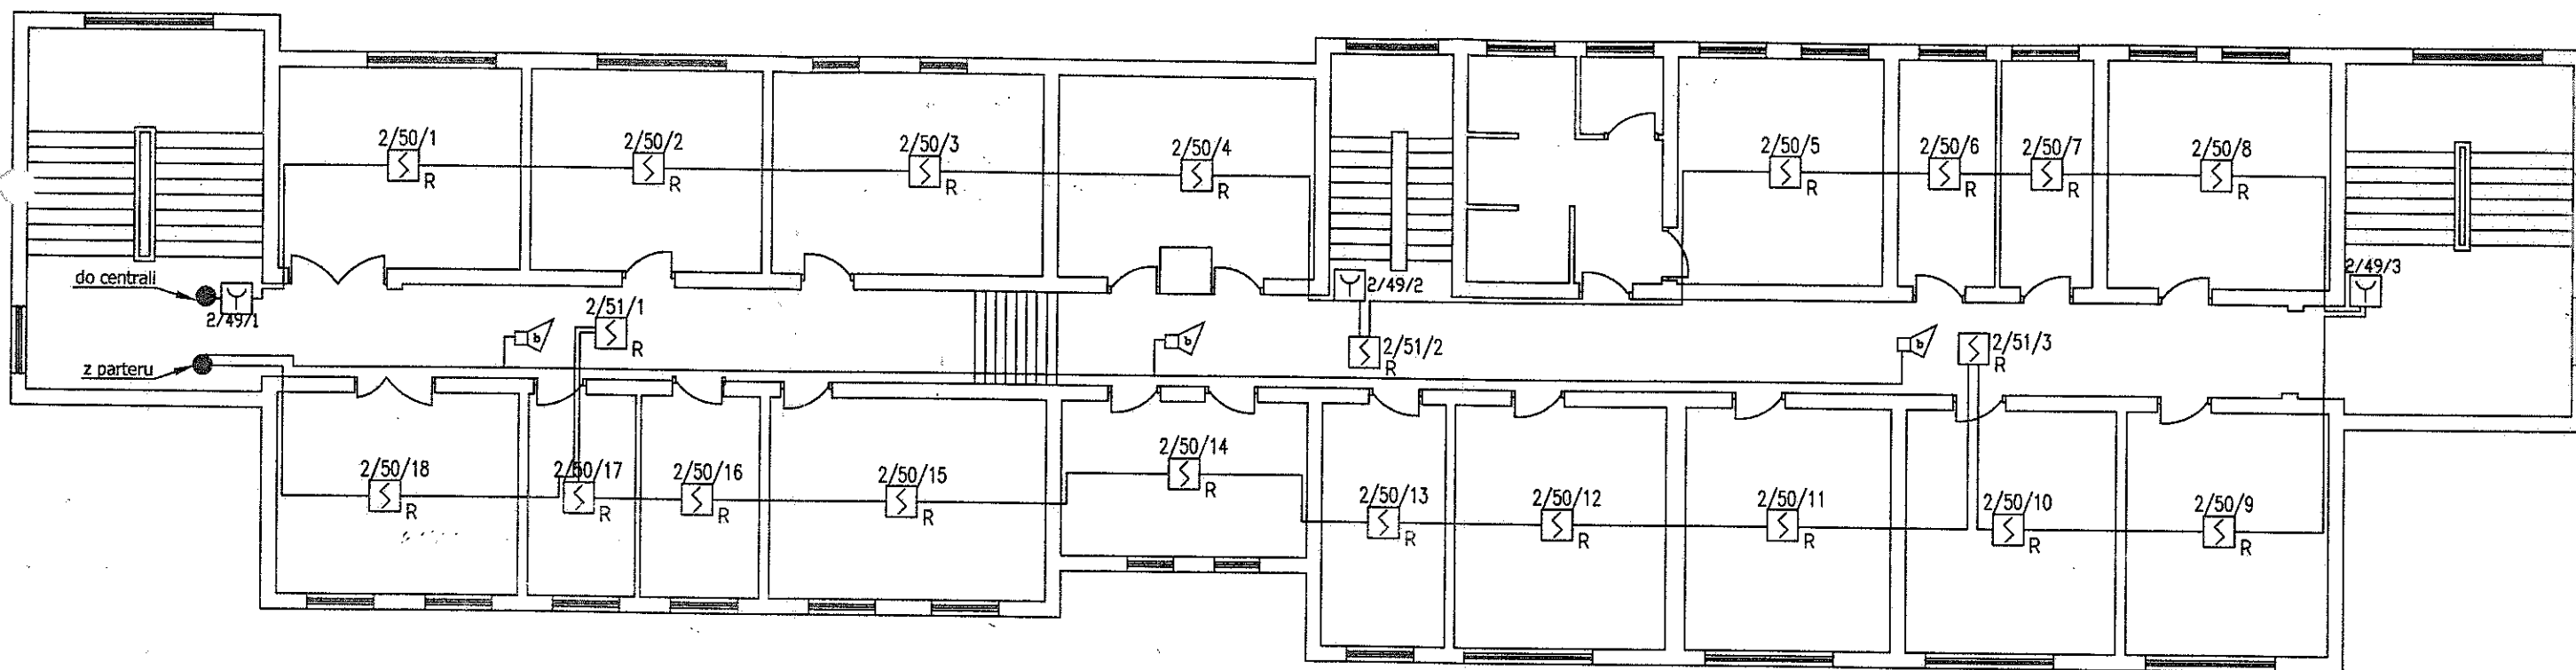






KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11


Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

"ELKOMP"					
94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62					
Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>Monika</i>
---	5	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyc Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>Got</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS"			Instalacje Teletechniczne		
43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Nazwa rysunku:		
Temat:			Budynek Główny		
Instalacja sygnalizacji pożaru			II Piętro		

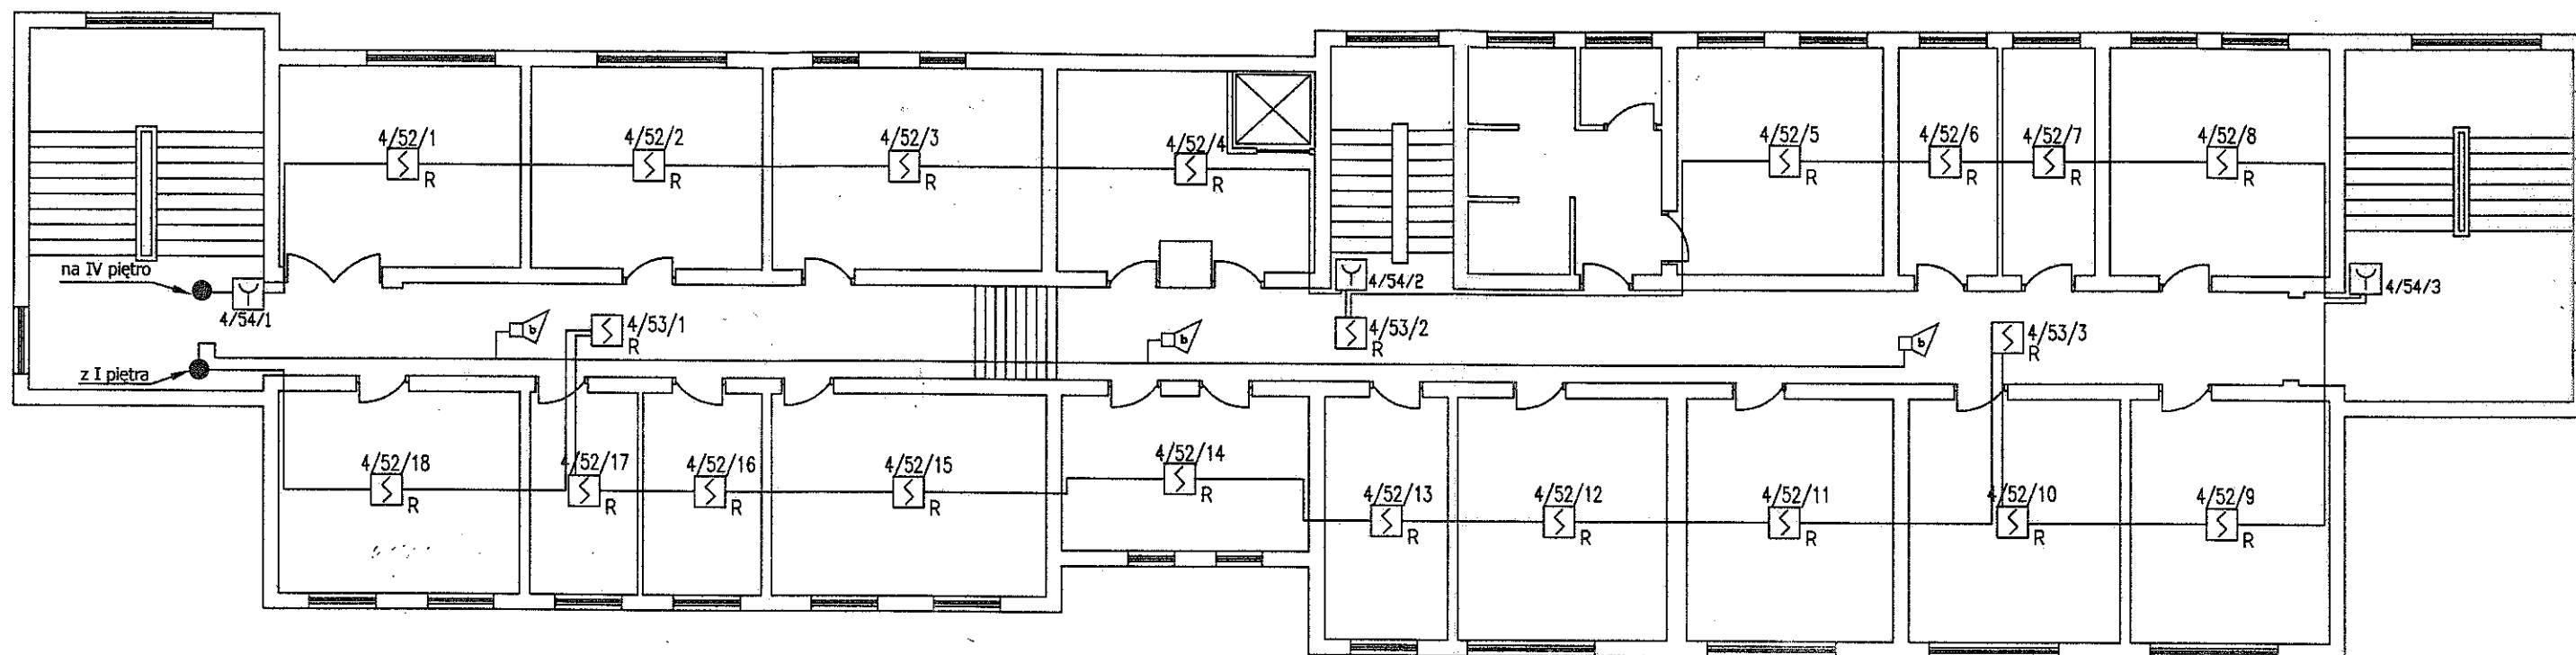






KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:


-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>[Signature]</i>
---	6	Sprawdził:	mgr inż. A.Gotowczyc Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>[Signature]</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul.Sportowa 13			Instalacje Teletechniczne		
Temat:			Nazwa rysunku:		
Instalacja sygnalizacji pożaru			Budynek Główny III Piętro		

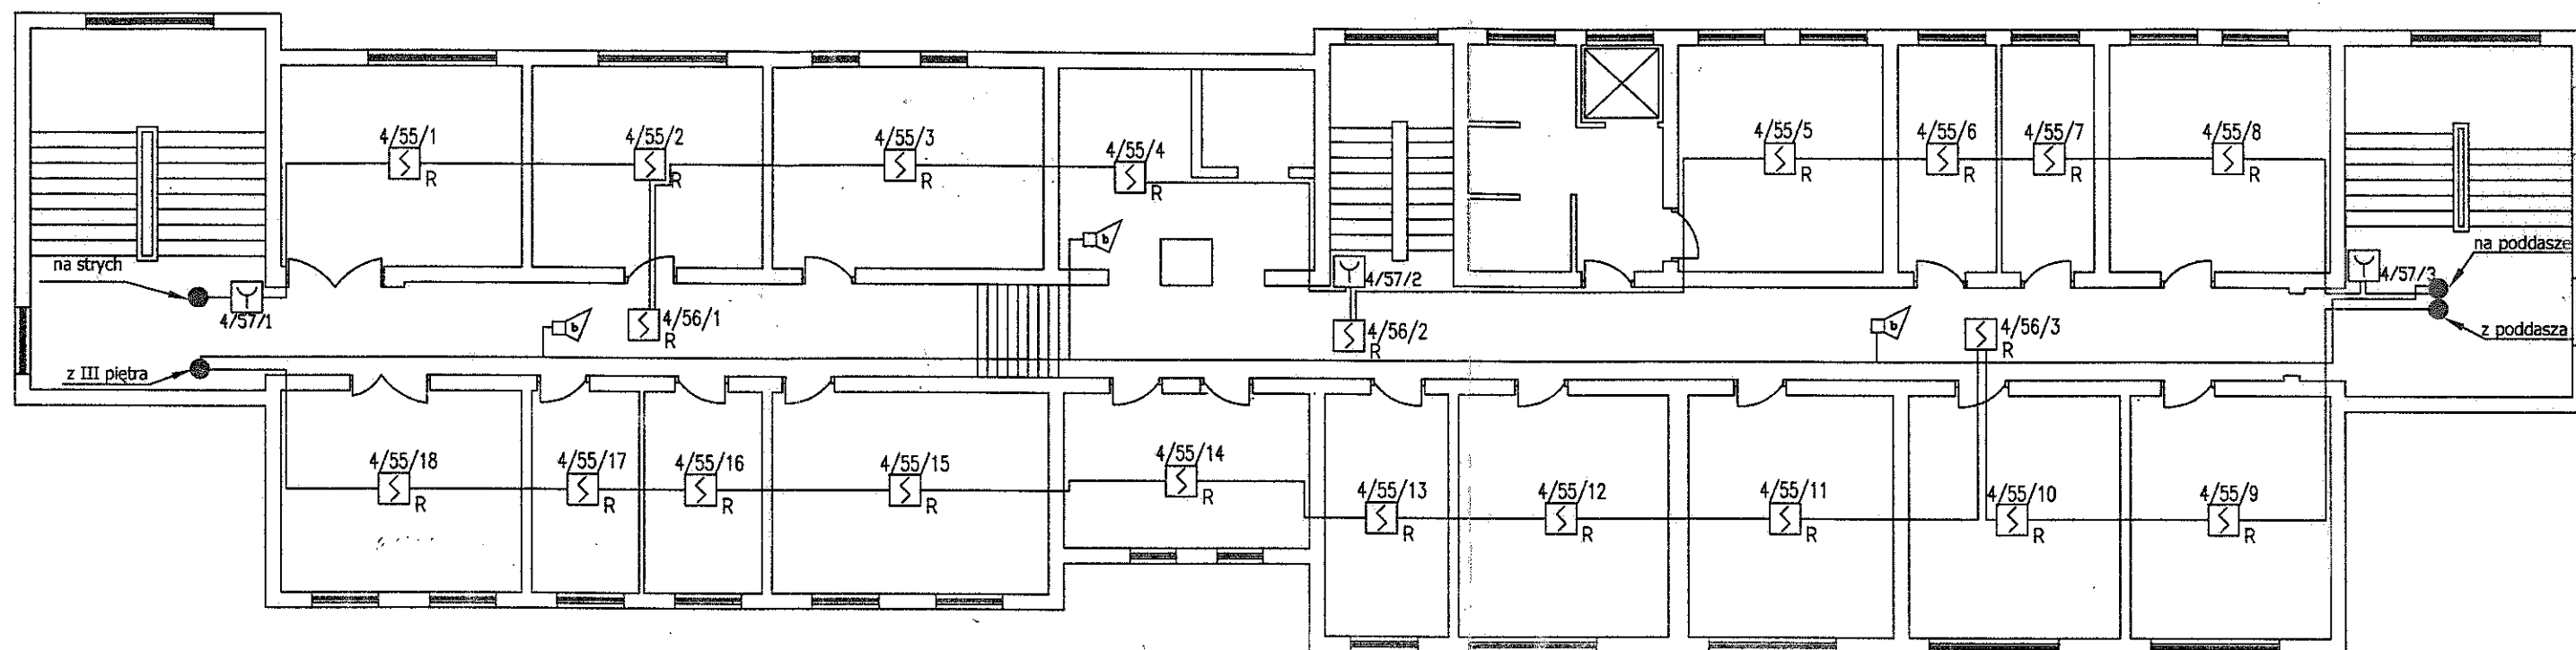






KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA OI-3
-  Sygnalizator akustyczny



"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>h</i>
---	7	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>g</i>
Zlecił: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Branża: Instalacje Teletechniczne		
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru			Nazwa rysunku: Budynek Główny IV Piętro		

AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

SPOSÓB MONTAŻU CZUJKI NA W SZCZYCIE DACHU








KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli


LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>Monika</i>
---	8	Sprawił:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>Julia</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Instalacje Teletechniczne		
Temat:			Nazwa rysunku:		
Instalacja sygnalizacji pożaru			Budynek Główny Poddasze		








AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli


LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>ASD</i>
---	9	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>Gotowczyk</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Instalacje Teletechniczne		
Temat:			Nazwa rysunku:		
Instalacja sygnalizacji pożaru			Budynek Administracyjny Piwnica		








KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:


-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>Monika Skubis Pilch</i>
---	10	Sprawdził:	mgr inż. A.Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>A. Gotowczyk</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul.Sportowa 13			Instalacje Teletechniczne		
Temat:			Nazwa rysunku:		
Instalacja sygnalizacji pożaru			Budynek Administracyjny Parter		

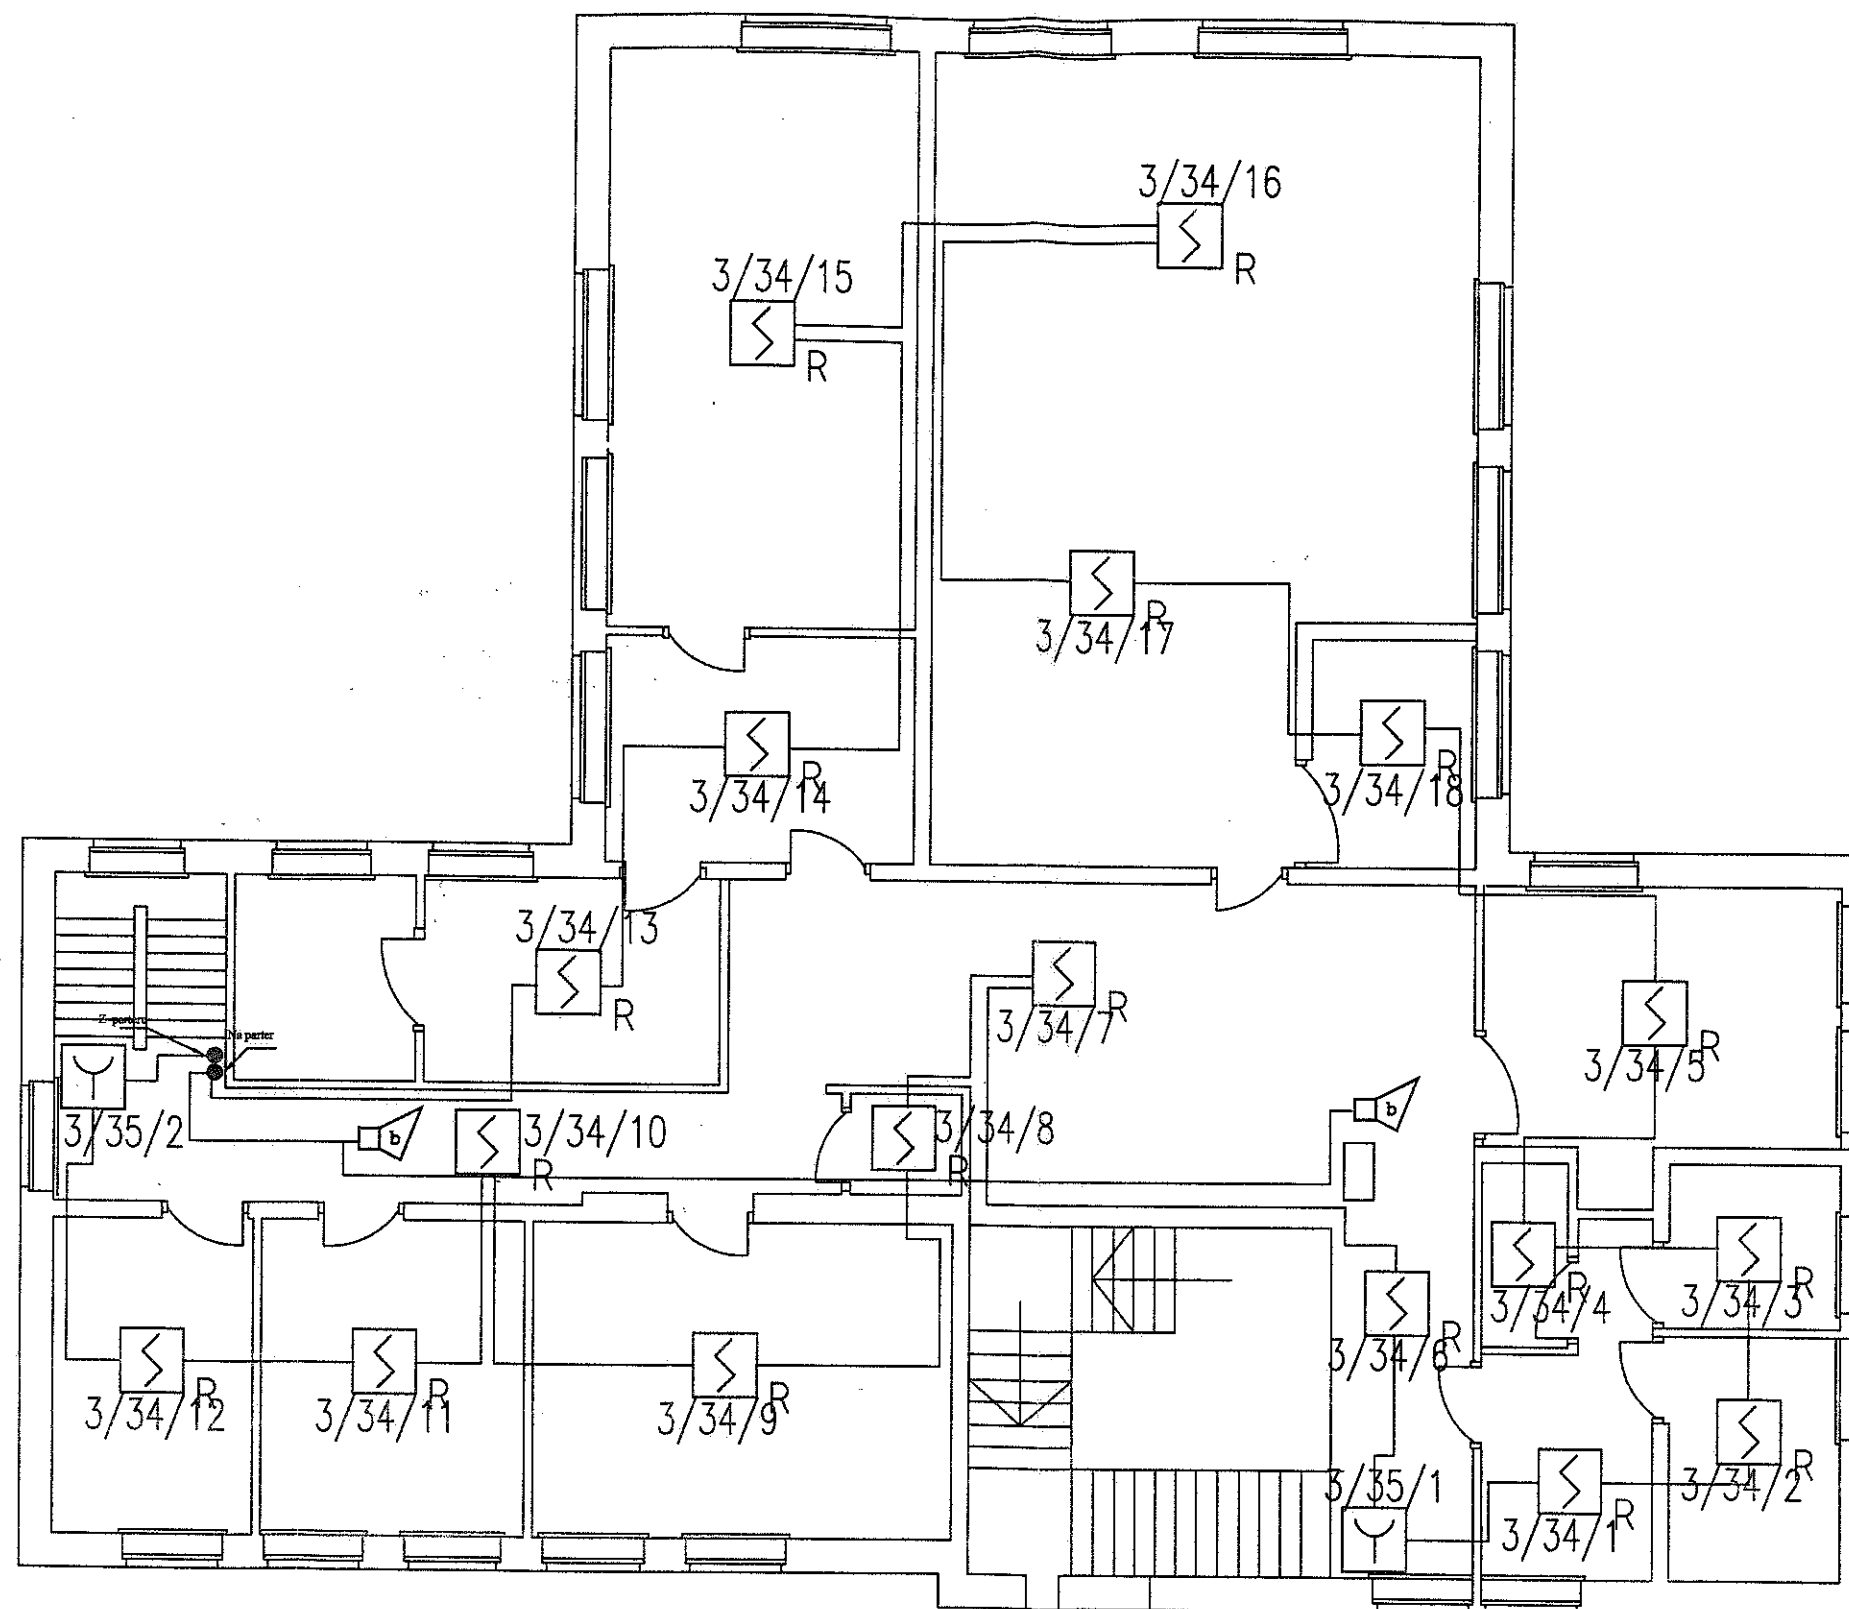






AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli


LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Piłch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>Asla</i>
---	11	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>gach</i>
Zlecił: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Branża: Instalacje Teletechniczne		
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru			Nazwa rysunku: Budynek Administracyjny I Piętro		

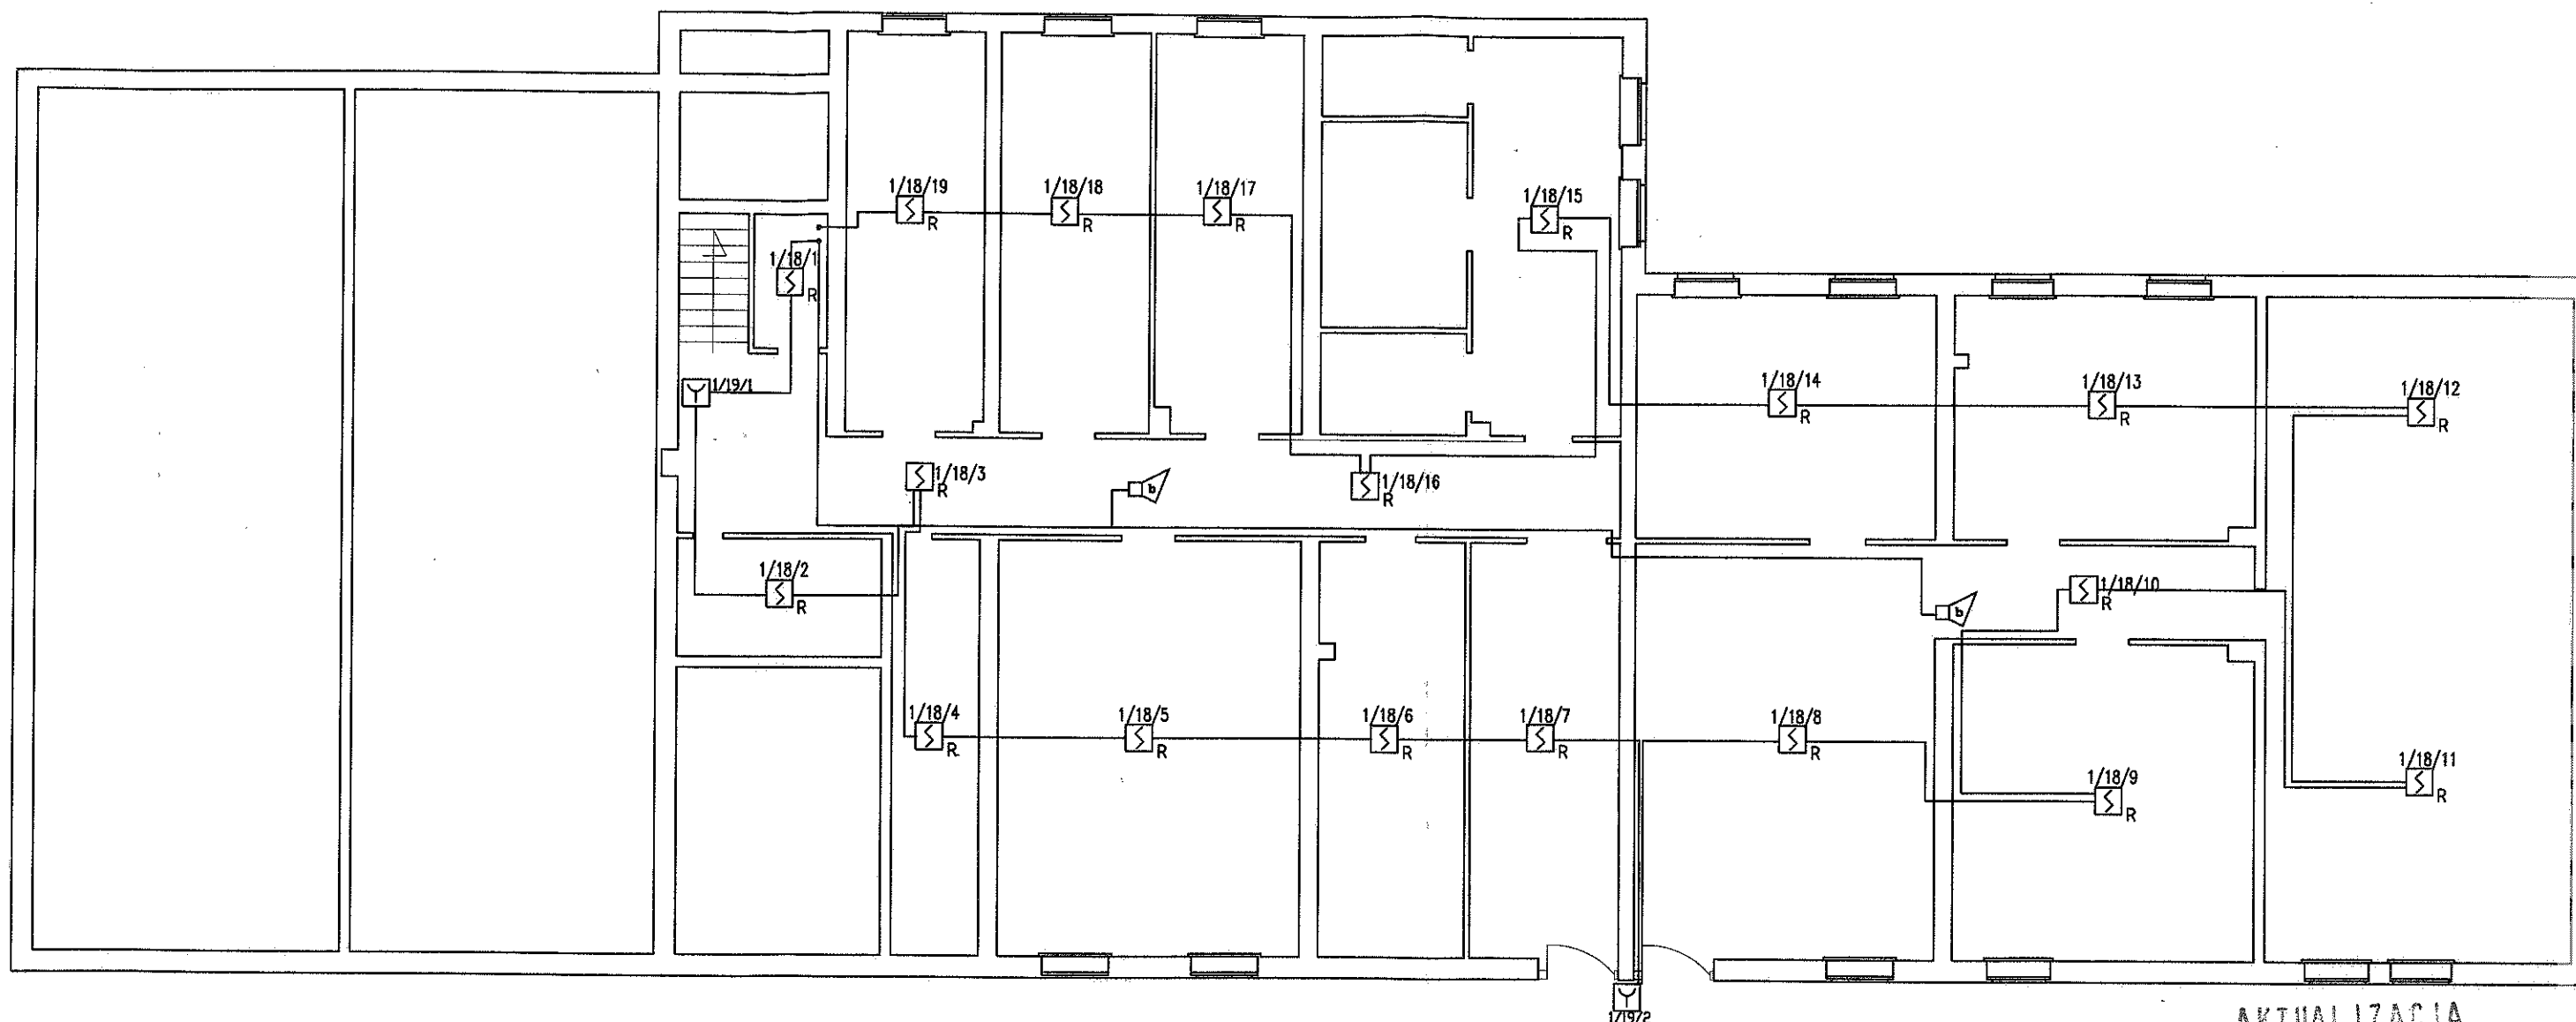






AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli


LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA OI-3
-  Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Piłch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>Askan</i>
---	12	Sprawdził:	mgr inż. A.Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>hul</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS"			Instalacje Teletechniczne		
43-430 Skoczów ul.Sportowa 13			Nazwa rysunku:		
Temat:			Budynek Gospodarczy		
Instalacja sygnalizacji pożaru			Piwnica		

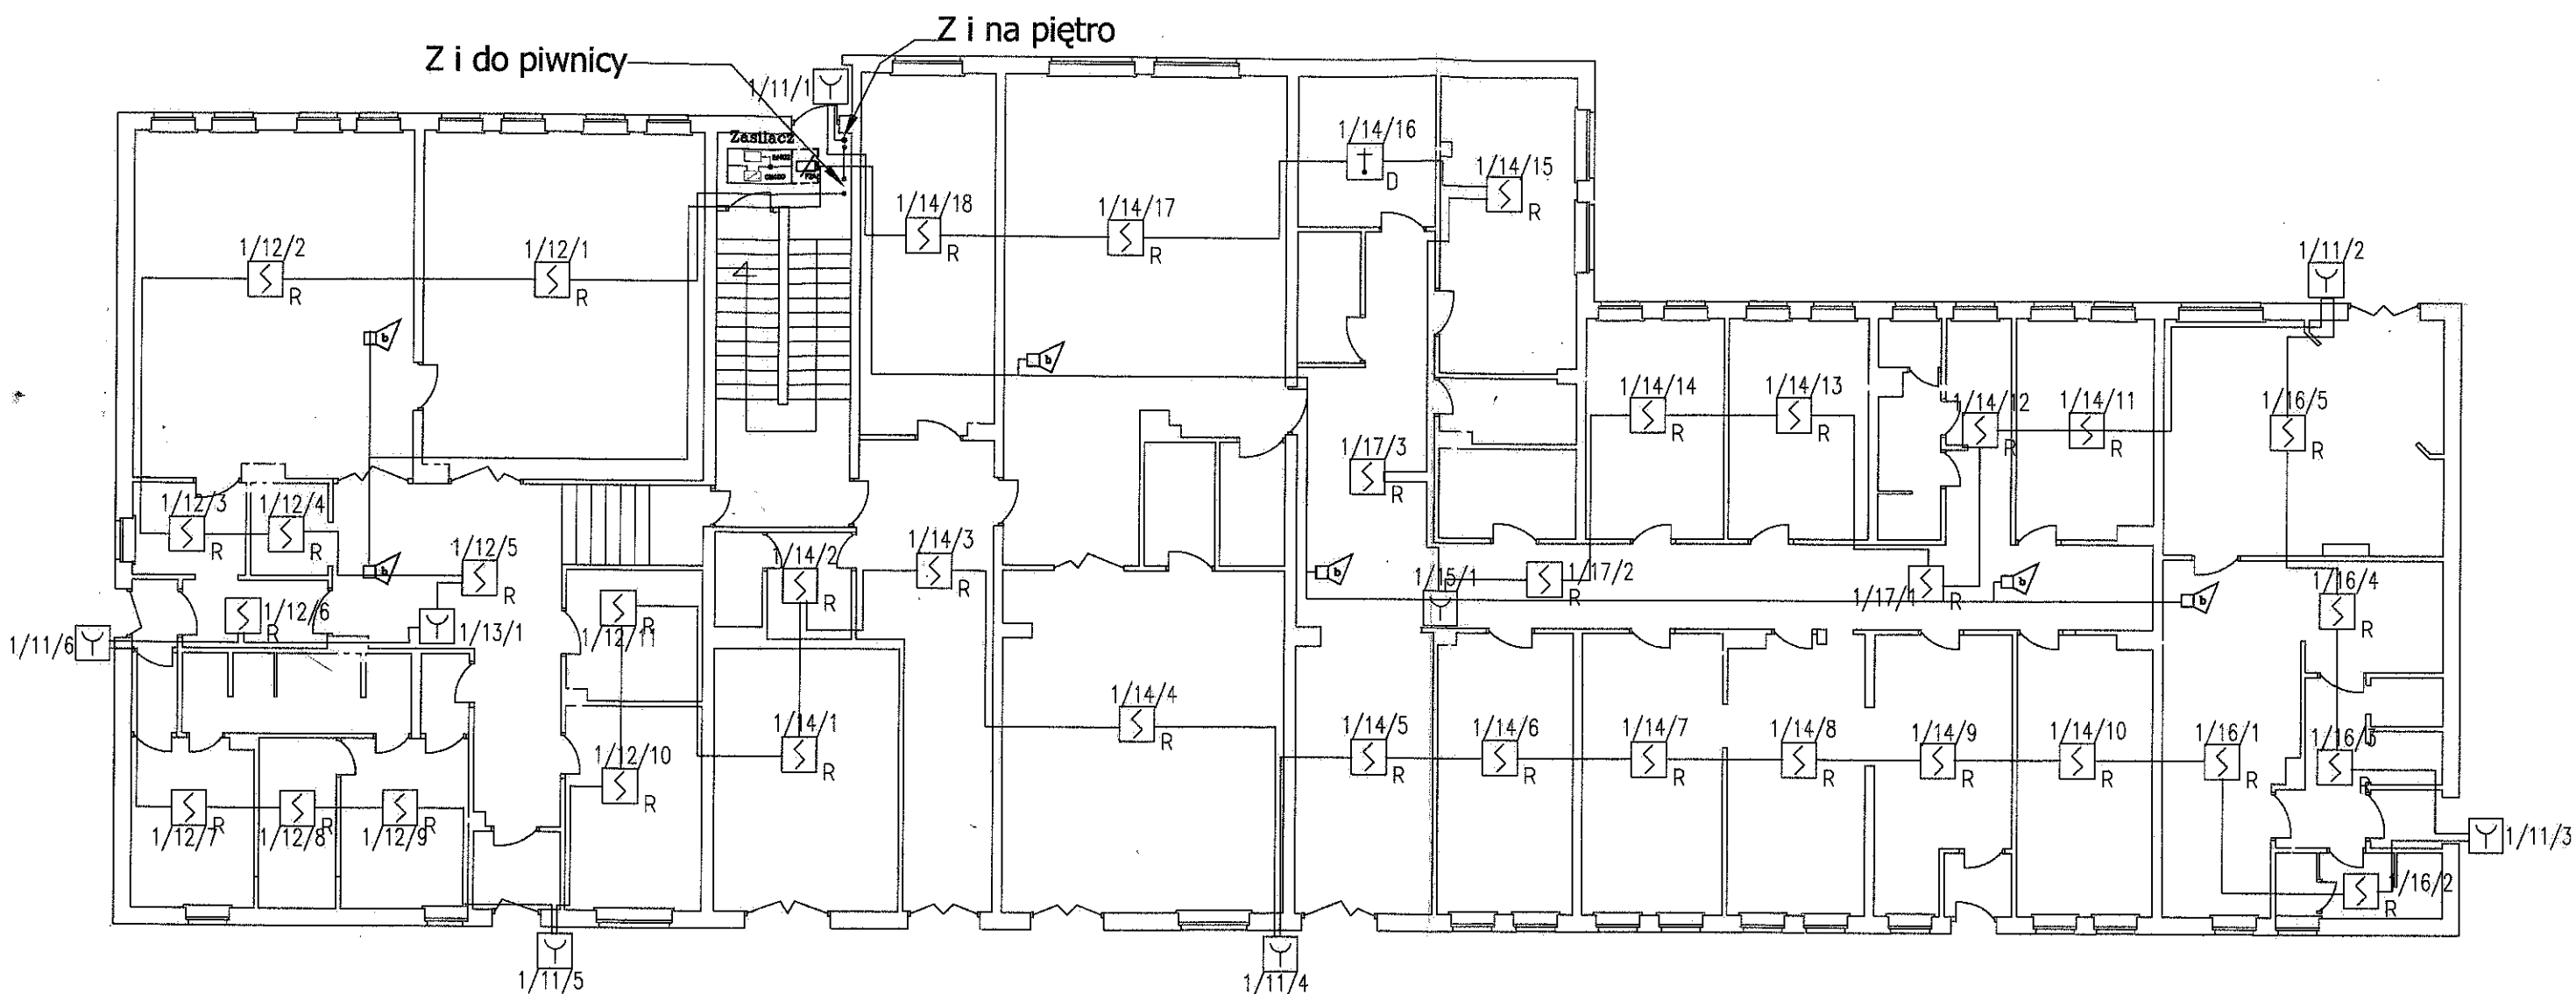

AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW


1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:

- Czujka temperatury DMD 2000
- Czujka dymu OSD 2000
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Moduł BA OI-3
- Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"				
94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62				
Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005
---	13	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Łm	06/2005
Zlecił:			Branża:	
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS"			Instalacje Teletechniczne	
43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Nazwa rysunku:	
Temat:			Budynek Gospodarczy	
Instalacja sygnalizacji pożaru			Parter	

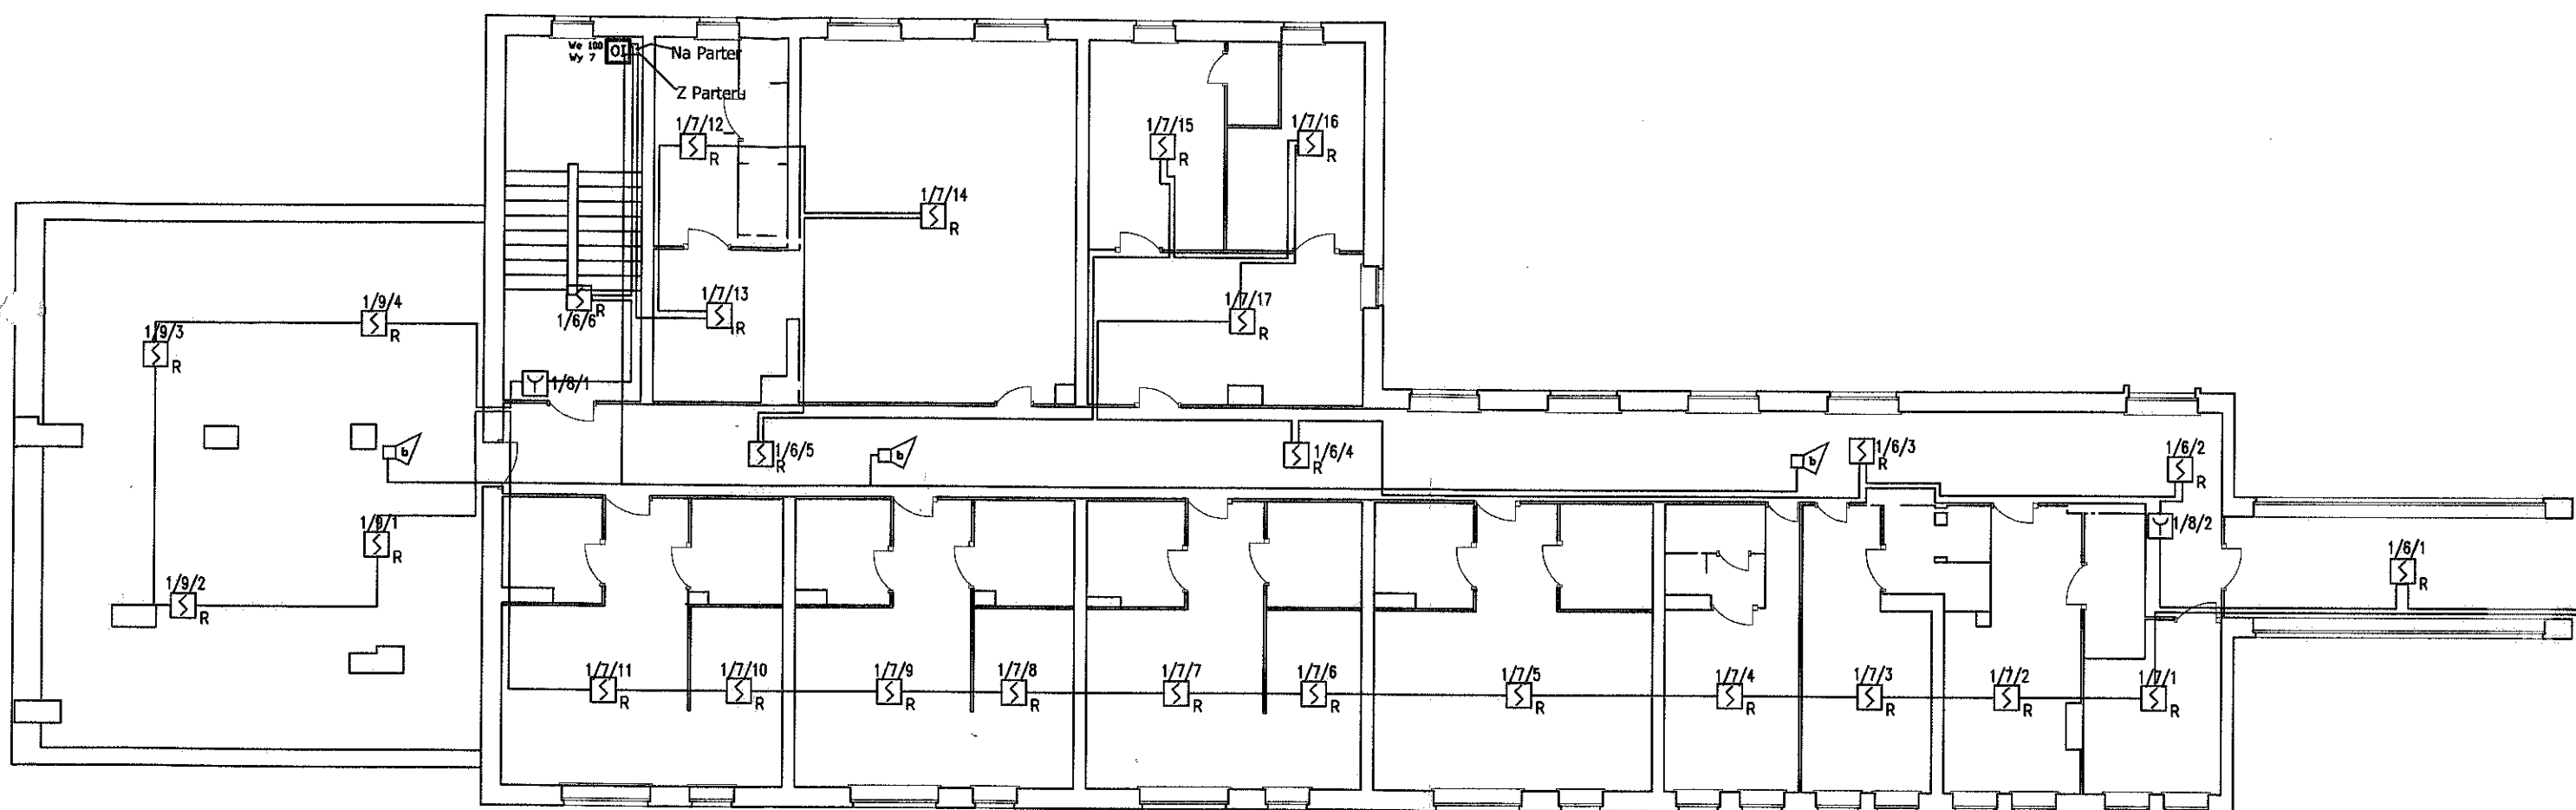






AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:


-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA OI-3
-  Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>[Signature]</i>
---	14	Sprawdził:	mgr inż. A. Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>[Signature]</i>
Zlecił: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul. Sportowa 13			Branża: Instalacje Teletechniczne		
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru			Nazwa rysunku: Budynek Gospodarczy I Piętro		

Do BMZ Integral
w instalacji teletechnicznej
HTKSH PI 90

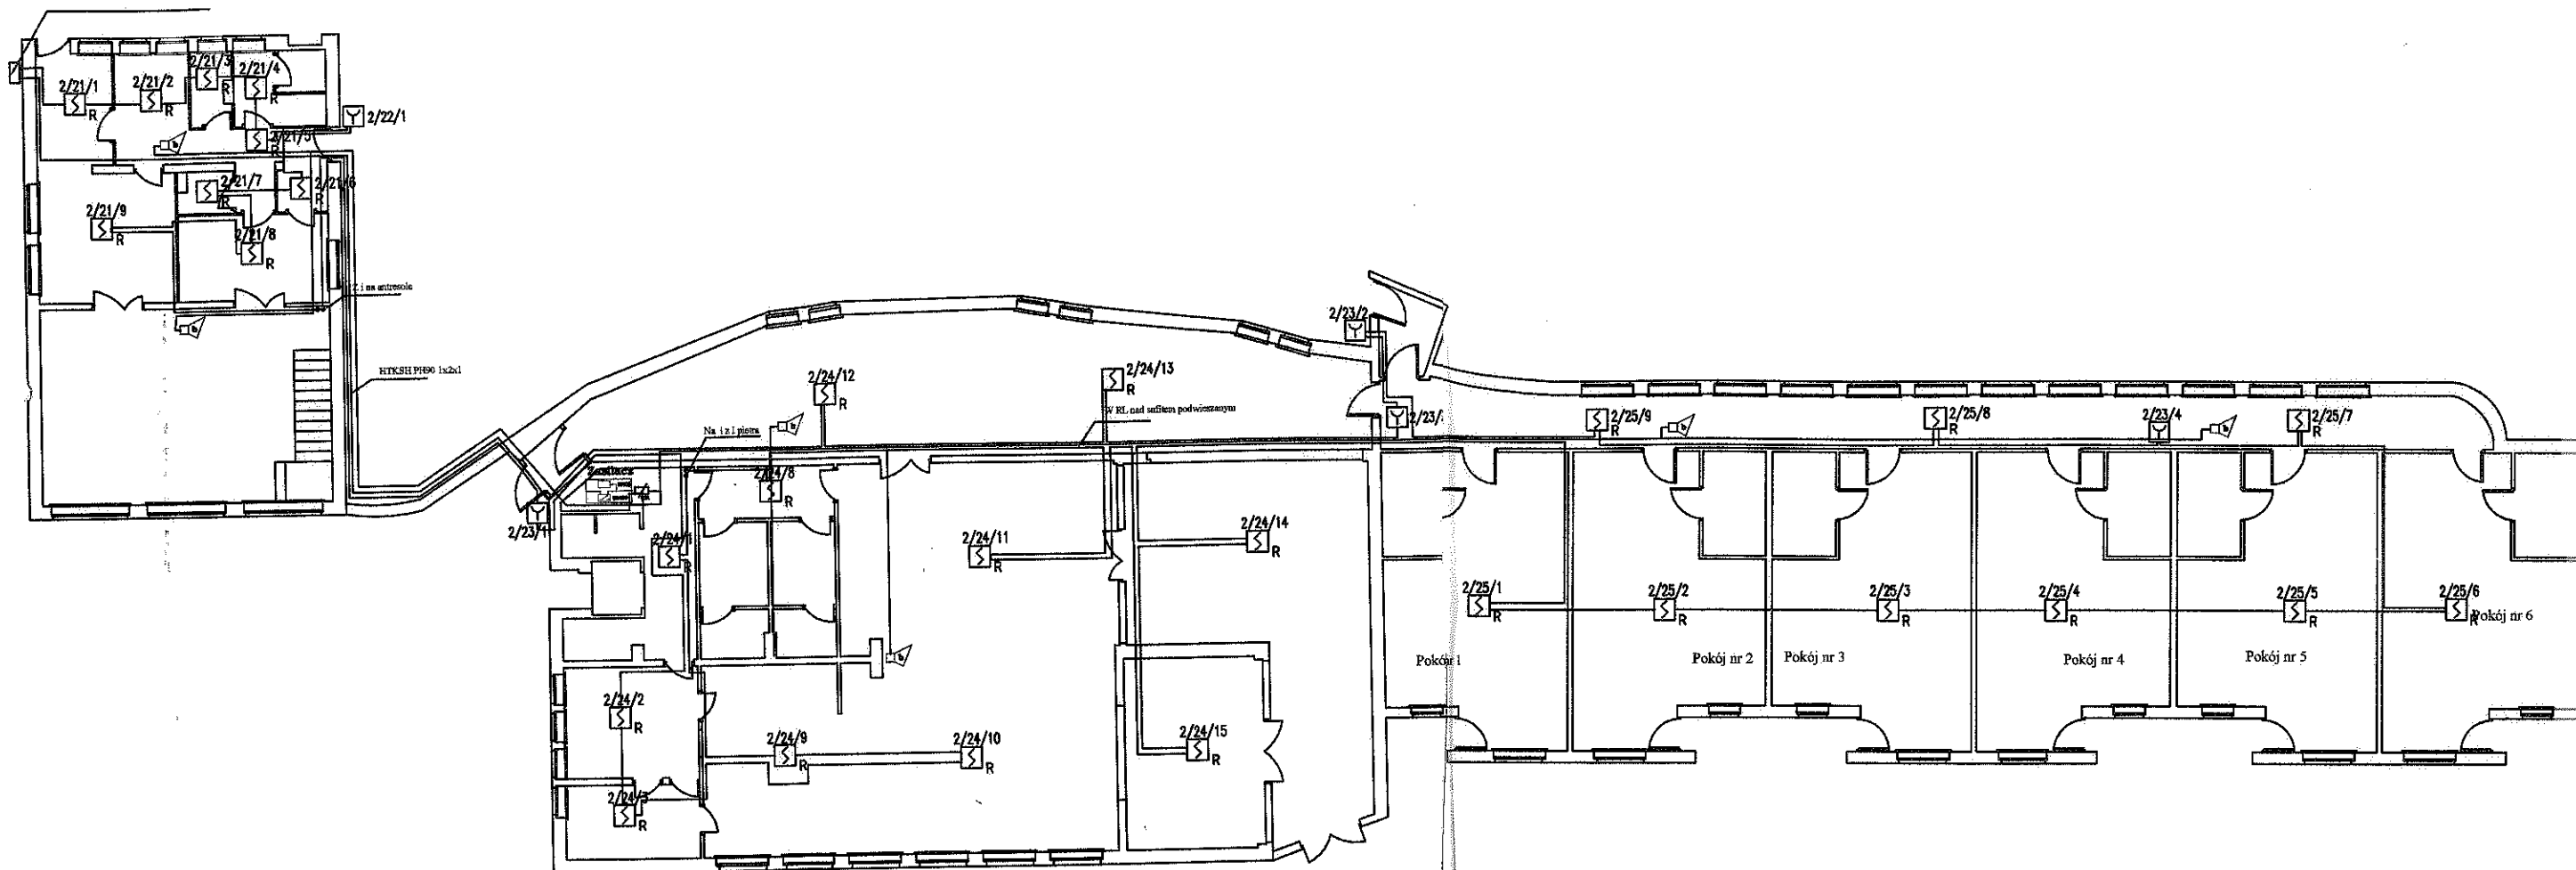

AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW

Piętro

1/23/11

Adres czujki

Numer grupy

Numer pętli


LEGENDA:

- Czujka temperatury DMD 200
- Czujka dymu OSD 2000
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Moduł BA OI-3
- Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	mgr inż. Michał Augustyniak inż. Monika Skubis Piłch	06/2005	<i>hsl</i>
---	15	Sprawdził:	mgr inż. A.Gotowczyk Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>Galew</i>
Zlecający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS" 43-430 Skoczów ul.Sportowa 13			Branża: Instalacje Teletechniczne		
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru			Nazwa rysunku: Oddział V Parter		








AKTUALIZACJA
EGZEMPLARZ ZAMIENNY

KODOWANIE ELEMENTÓW

1/23/11

Adres czujki
Numer grupy
Numer pętli

LEGENDA:

-  Czujka temperatury DMD 2000
-  Czujka dymu OSD 2000
-  Ręczny ostrzegacz pożaru
-  Moduł BA 01-3
-  Sygnalizator akustyczny

"ELKOMP"

94-307 Łódź ul. Sułkowskiego 62

Skala	Rysunek nr	Projektowali:	inż. Monika Skubis Pilch mgr inż. Michał Augustyniak	06/2005	<i>MS</i>
---	16	Sprawdził:	mgr inż. A.Gotowczyc Nr upr. 177/74/Lm	06/2005	<i>G.</i>
Zlecił:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "FENIKS"			Instalacje Teletechniczne		
43-430 Skoczów ul.Sportowa 13			Nazwa rysunku:		
Temat:			Oddział V		
Instalacja sygnalizacji pożaru			Piętro		