



Schemat ideowy połączeń generatorów fotowoltaicznych do elektrycznej instalacji odbiorczej

Schemat połączeń istniejących

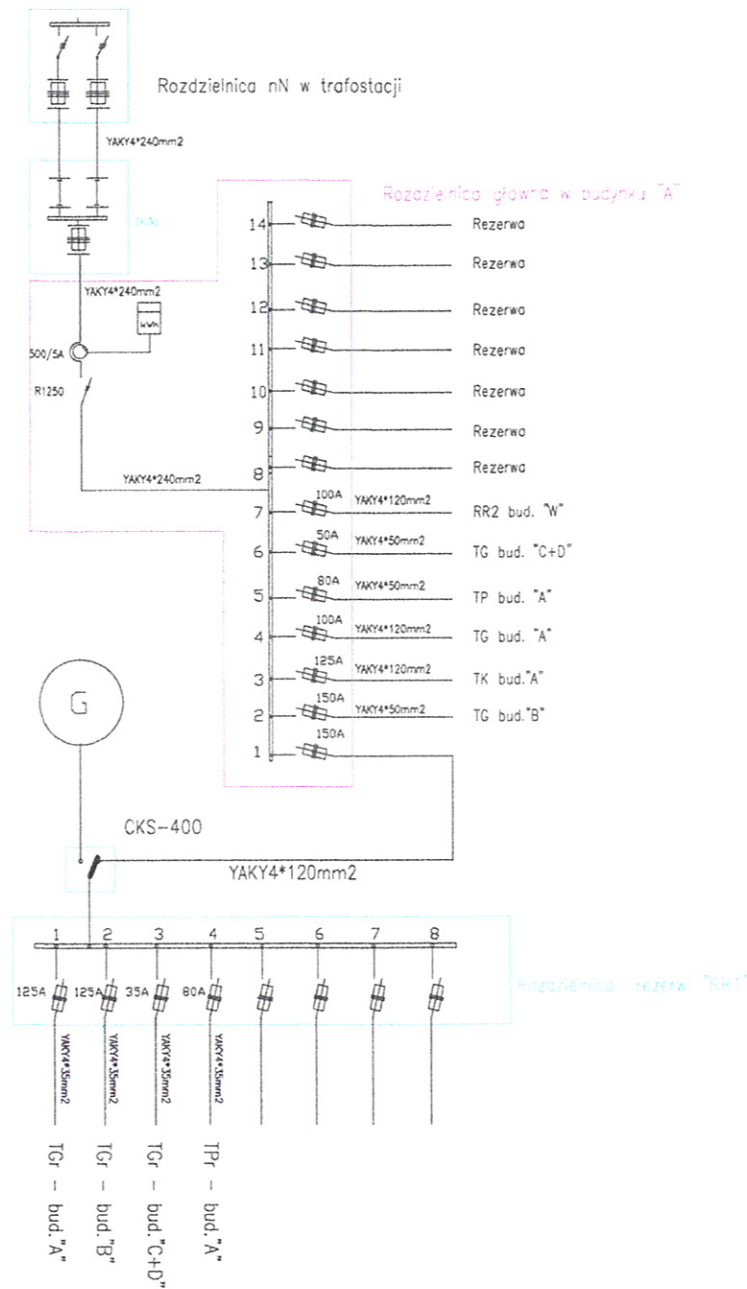


Schemat połączeń projektowanych

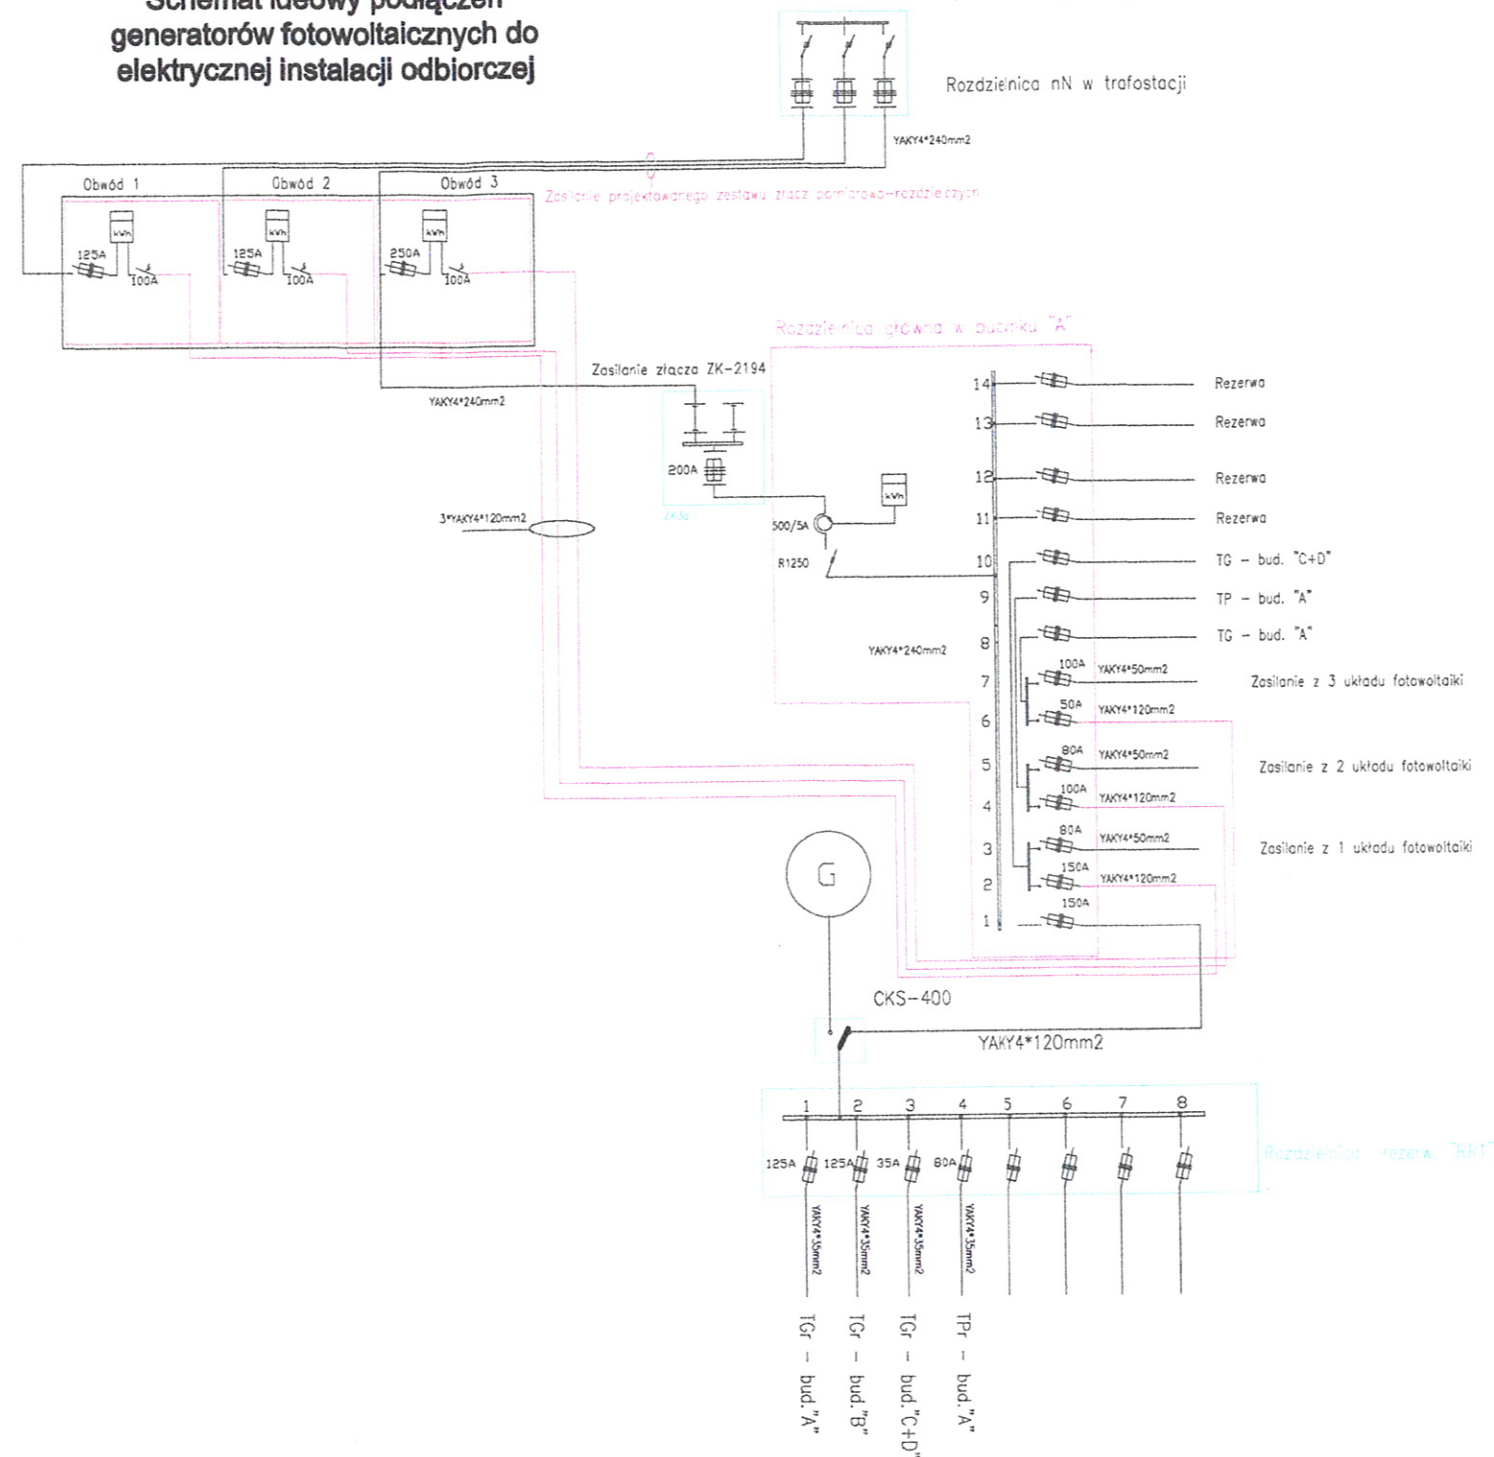

Uwaga:

Projektowane złącza pomiarowo-rozdzielcze w obwodach zasilania Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórze zlokalizowane zostaną w rejonie ogrodzenia posesji zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja

mgr inż. Tadeusz Kwaczyński
INŻYNIER ELEKTRYK
Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
projektowania w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. upr. budowl. 48/78/13970,
zaśw. kwalif. nr EG-1/001/3395-164/14,
nr DG-1/001/3394-164/14

FIRMA USŁUGOWA "ELWAR"				Jacek Wardas	
43-400 Cieszym , ul. Krzywa 66				tlf. 603 606 664	
Skala	Rysunek nr	Opracował:	mgr inż. Jacek Wardas	06/2019	
----	1	Sprawdził:	mgr inż. Tadeusz Kwaczyński upr.b. nr 48/78/13970	06/2019	
Zaceniodawca:			Branża:		
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórze 43-430 Pogórze , ul. Zamek 132. Gmina Skoczów			ELEKTRYCZNA		
Temat:			Nazwa rysunku:		
Zmiana układu zasilania instalacji elektrycznej POPS w Pogórze w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w podłączonych generatorach fotowoltaicznych do elektrycznej instalacji odbiorczej			Schemat ideowy podłączeń generatorów fotowoltaicznych do elektrycznej instalacji odbiorczej		

